

Résultats hebdomadaires

État au

24.08.2026

Chasselas

LOCALITE	poids moyen de la baie	indice réfracto. [% Brix]	indice réfracto. [°Oe]	acidité totale [g/L H2T]	indice de maturité []	pH []	azote assimil_ [mg/L]	indice de formol*
Auvernier	2.56	17.5	71.9	5.1	140	3.14	<67**	<4.8**
Bevaix	2.30	16.7	68.5	4.7	146	3.24	<64**	<4.6**
Boudry	2.30	16.8	68.9	5.3	130	3.10	<60**	<4.3**
Colombier	2.65	17.9	73.7	4.2	177	3.23	108	7.7
Cormondrèche	2.19	18.9	78.1	4.3	180	3.31	<80**	<5.7**
Cressier	1.86	19.2	79.4	4.4	181	3.19	<60**	<4.3**
Cortailod	1.73	17.4	71.5	4.6	155	3.21	89	6.4
La Béroche	2.18	18.0	74.1	5.2	142	3.27	93	6.6
Le Landeron	1.93	18.2	75.0	4.4	171	3.29	<60**	<4.3**
Neuchâtel	1.91	18.9	78.1	4.6	171	3.29	91	6.5
St Blaise	2.35	18.1	74.6	4.6	161	3.38	108	7.7
Moyenne cantonale	2.18	18.0	74.0	4.7	159	3.24	98	7.0
Moyennes réelles de l'azote inférieure à:							<80	<5.5




Pinot noir

LOCALITE	poids moyen de la baie	indice réfracto. [% Brix]	indice réfracto. [°Oe]	acidité totale [g/L H2T]	indice de maturité []	pH []	azote assimil_ [mg/L]	indice de formol*
Auvernier	0.88	22.0	91.9	7.1	130	3.21	93	6.6
Bevaix	1.01	21.6	90.1	7.0	130	3.30	178	12.7
Boudry	1.27	21.5	89.7	7.1	127	3.24	133	9.5
Colombier	1.20	22.0	91.9	6.7	136	3.25	101	7.2
Cormondrèche	0.97	23.1	96.9	6.3	153	3.38	90	6.4
Cressier	0.80	23.5	98.8	6.3	157	3.23	<78**	<5.6**
Cortailod	0.92	22.0	91.9	5.8	159	3.38	134	9.6
La Béroche	1.18	21.6	90.1	7.1	126	3.21	182	13.0
Le Landeron	1.01	22.1	92.4	6.1	152	3.36	111	7.9
Neuchâtel	1.05	21.4	89.2	5.8	155	3.39	154	11.0
St Blaise	0.80	22.6	94.7	6.1	155	3.25	<60**	<4.3**
Moyenne cantonale	1.01	22.1	92.5	6.5	144	3.29	131	9.3
Moyennes réelles de l'azote inférieure à:							<119	<8.5




* Valeur calculée à partir de l'azote assimilable

** Moyenne calculée avec limite de quantification de 30mg/L --> moyenne réelle plus basse


CHASSELAS - NE - 10.08. au 24.08.2026

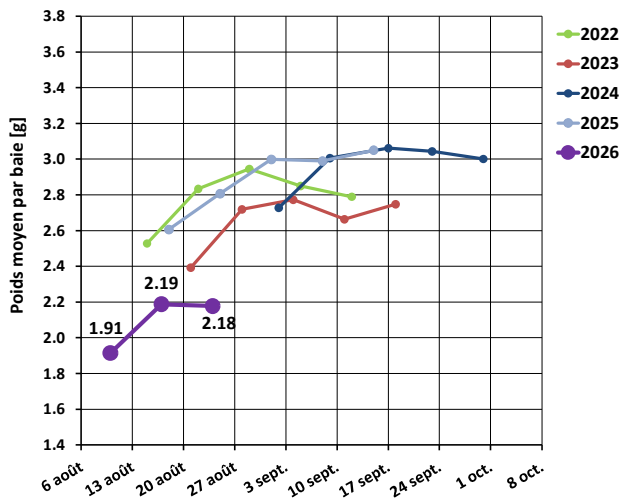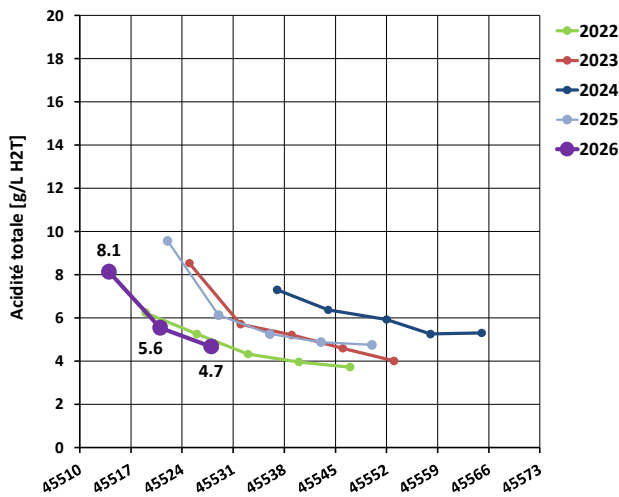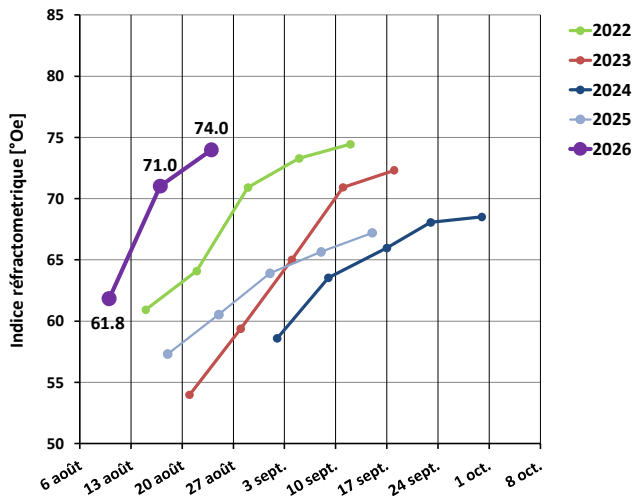


PINOT NOIR - NE - 10.08 au 24.08.2026

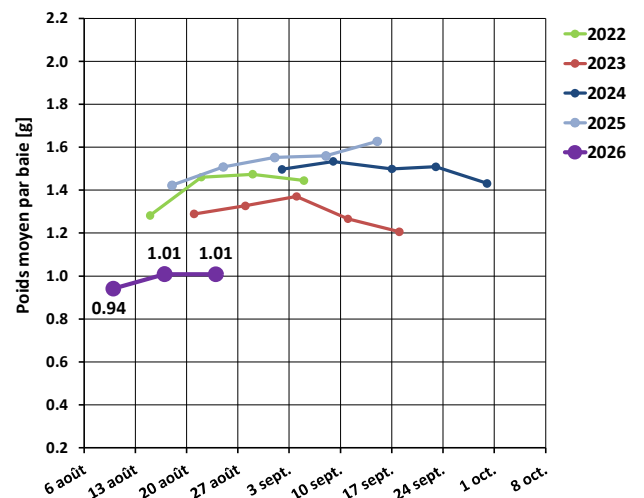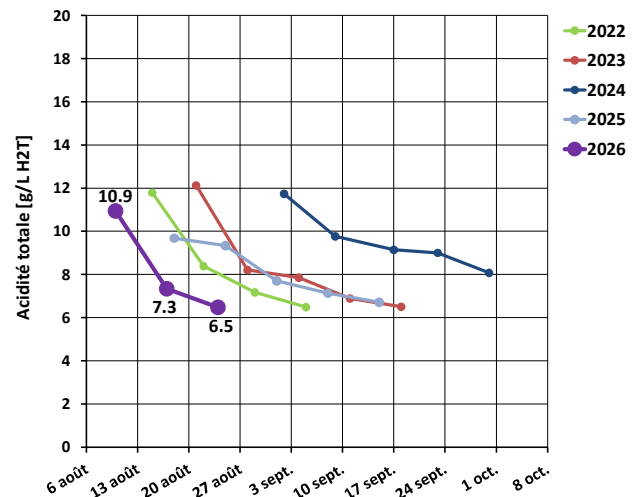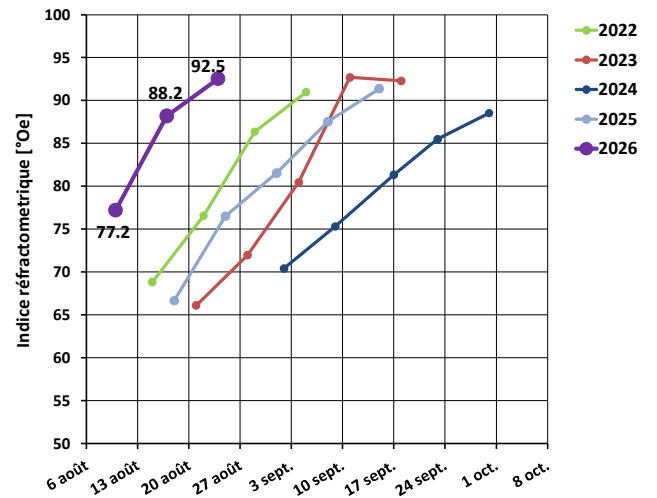

Indice de formol - NE - 2026

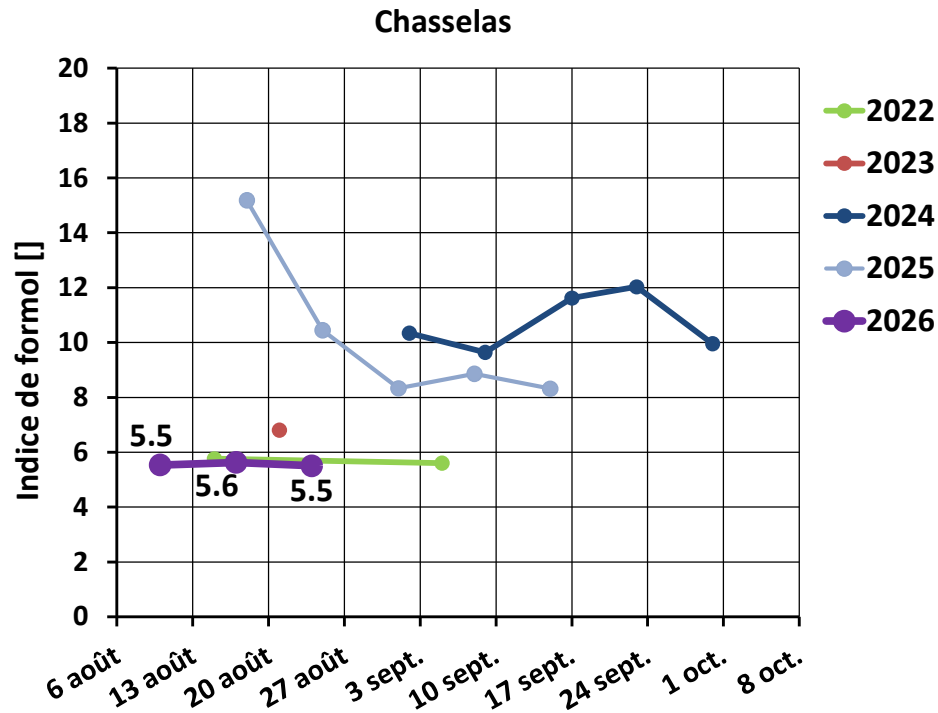

L'azote assimilable est défini comme la somme des azotes organique et inorganique disponibles et dont le seuil de quantification analytique est de 30 mg/l pour chacun. Cette année, pas moins de sept échantillons se trouvent être en dessous; aussi il a été décidé d'établir une moyenne comprenant TOUS les résultats en attribuant un minimum de $2 \times 30\text{mg/l}$ pour toute valeur d'échantillon inquantifiable. La moyenne résultante est donc surévaluée mais néanmoins plus proche de la réalité que si les valeurs indéfinies avaient été écartées.

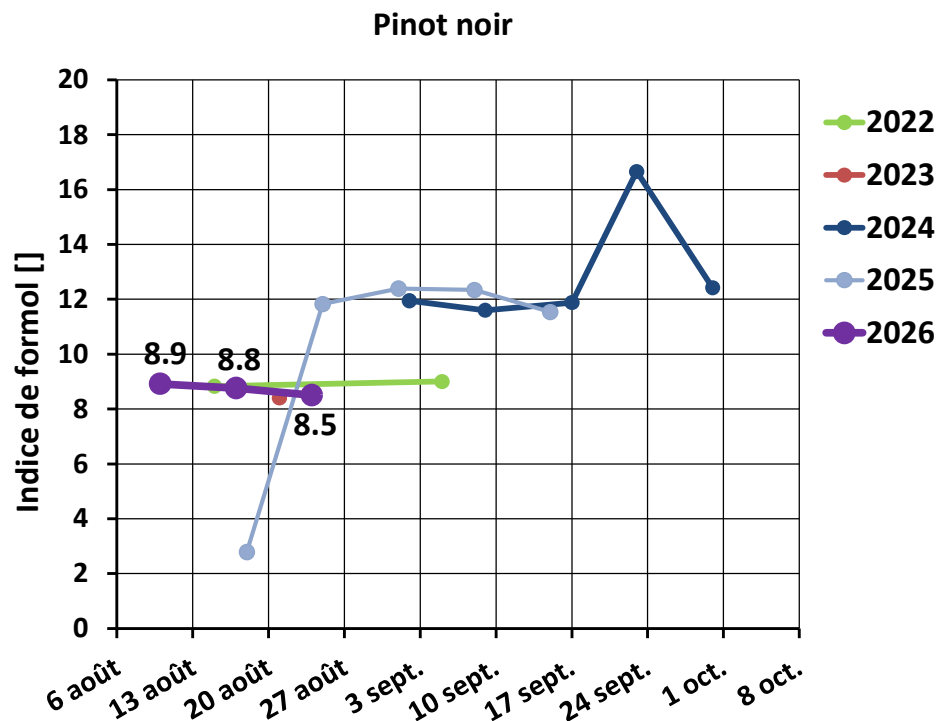

L'azote assimilable est défini comme la somme des azotes organique et inorganique disponibles et dont le seuil de quantification analytique est de 30 mg/l pour chacun. Cette année, pas moins de sept échantillons se trouvent être en dessous; aussi il a été décidé d'établir une moyenne comprenant TOUS les résultats en attribuant un minimum de $2 \times 30\text{mg/l}$ pour toute valeur d'échantillon inquantifiable. La moyenne résultante est donc surévaluée mais néanmoins plus proche de la réalité que si les valeurs indéfinies avaient été écartées.